



ClearoPAG[®]
SmbH
MARKENPRODUKTE

Volumen-Aerosol-Klebstoff 167^{PLUS}
CP2 DUO FROTH-PAK 2K Spritzschaum
ClearoPAG 169 Wetterschutzpaste

DIE NEUE GENERATION 167!!

ClearoPAG Volumen-Aerosol-Klebstoff 167^{PLUS} für die Bauelemente-Montage ohne zusätzliche Materialien zur Herstellung der geforderten Luftdichtheit lt. EnEV, gemäß Anforderungen nach ift-Richtlinie MO-01/1 und auch der ÖNORM B5320 Anhang B!!

Vorteile im Überblick:

- dauerhaft luftdicht, wärme- und schalldämmend
- dauerhaft flexibel – Baukörper- und Bauelementebewegungen werden aufgenommen ohne das es zu Abrissen kommt
- Einsatz ohne weitere Materialien auf der Rauminnenseite
- Verklebung von Baukörper und Bauelement
- Geprüft nach ift-Richtlinie MO-01/1 beim Pfb Rosenheim
- Erfüllt im System die hohen Anforderungen der ÖNORM B 5320 Anhang B
- einfache Anwendung
- sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis



**Lasten dauerhaft abtragen*

**Innentürmontage schneller denn je*

FROTH-PAK 2-K Spritzschaum

Vorstellung und Präsentation des neuen Dosiergerätes CP2 DUO !!!

Abstellbares 2-K System * mobiler Einsatz * sehr gutes PreisLeistungsverhältnis * optimale Schaumausbeute

FROTH-PAK kann eingesetzt werden zur zusätzlichen Lastenabtragung bei Hebe-Schiebe- Elementen oder im Schwellenbereich, zum Setzen von Innentüren uvm.

Direkter Produktvergleich am Beispiel der Innentürmontage:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • reiner Zargenschaum • zeitlich abhängig (Topfzeit 5 Min.) • Ausbeute ca. 10 L • Anzahl Türen max. 2 Stück • Entspreizbar nach ca. 30-90 Minuten | <ul style="list-style-type: none"> • vielseitiges Einsatzgebiet • zeitlich vollkommen unabhängig • Ausbeute ca. 63 L • Anzahl Türen ca. 15 Stück • Entspreizbar nach ca. 5 Min. |
|---|--|





PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware
 Version 1.de_ClearoPAG

PRÜFZEUGNIS Nr. 17/03-A096-Z1

Prüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1 Baukörperanschluss von Fenstern - Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen 2007-01



Antragsteller ClearoPAG GmbH
 Südstraße 6
 33829 Borgholzhausen

Bauart 1-flg. Kunststofffenster eingebaut in Holzständer-Wandaufbau. Die Montage des Probekörpers wurde notariell beglaubigt
 Abdichtung zwischen Fenster und Baukörper wie folgt:
 innen: ClearoPAG Volumen-Aerosol-Klebstoff 167+167plus+FROTH-PAK
 außen: ClearoPAG 169 Wetterschutzpaste

Produktbezeichnung Abdichtungssystem zwischen Fenster und Baukörper

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 17/03-A096-B1

-  MO-01/1 Luftdurchlässigkeit
 $a = 0,03 < 0,1 \text{ m}^3/\text{hm (daPa)}^{2/3}$
-  MO-01/1 Schlagregendichtheit
bis 600 Pa kein Wassereintritt
-  MO-01/1 Temperatur Wechselbelastung
visuell keine Veränderung
-  MO-01/1 Dauerfunktion
visuell keine Veränderung
-  MO-01/1 Druck-Sog-Wechselast
visuell keine Veränderung
-  MO-01/1 Wiederholung Luftdurchlässigkeit
 $a = 0,04 < 0,1 \text{ m}^3/\text{hm (daPa)}^{2/3}$
-  MO-01/1 Wiederholung Schlagregendichtheit
bis 600 Pa kein Wassereintritt

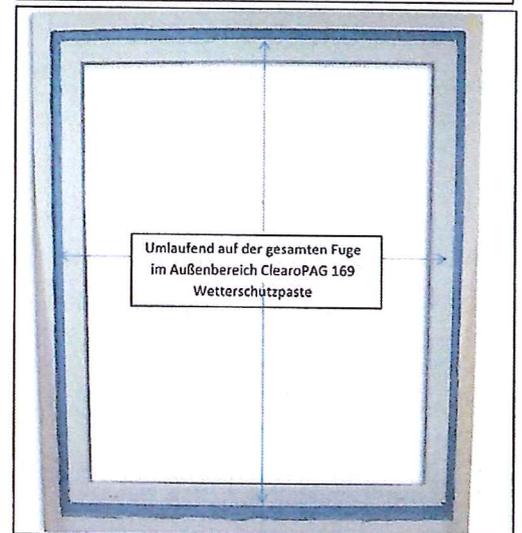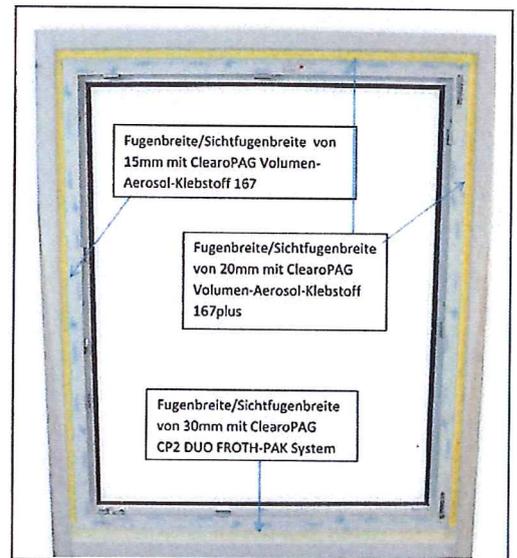

Matthias Demmel
 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter


 Stephanskirchen
 24.04.2017

Christoph Geiger
 Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS
 Steuer-Nr.: 156/172/13009
 USt-IdNr.: DE245353602

 Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
 BAY 33
 Notified Body
 No. 1644